


Die Regler der Baureihen 9.. können mit Anschlüssen für externe Tastatureingaben geliefert werden. Hierzu müssen potentialfreie Kontakte verwendet werden, z.B. Taster. Die eingebaute Tastatur hat Vorrang vor den externen Tasten.

Anschlußbild:

Beispielvariante, maßgebend für die jeweilige Ausführung ist das Anschlußbild auf dem Gerät

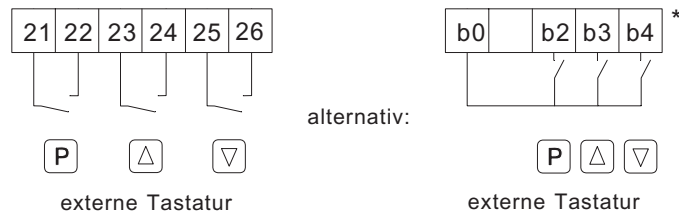

Hinweise: Für die Niederspannungs-Signalleitungen zur Vermeidung von Einstreuungen unbedingt abgeschirmtes Kabel verwenden und einseitig erden.

Die Nähe von Lastleitungen meiden.

** Verwendete Binäreingänge sind abhängig von der sonstigen Ausstattung.*