


- 1 Digitalanzeige Istwert
- 2 Zweite Digitalanzeige (soweit aktiv)
- 3 LED-Anzeige Relaisfunktion
- 4 Taste für Sollwert- und Parametermodus
- 5 Sollwertverstellung
- 6 Verriegelungsschalter für Parametermodus (rückseitig)

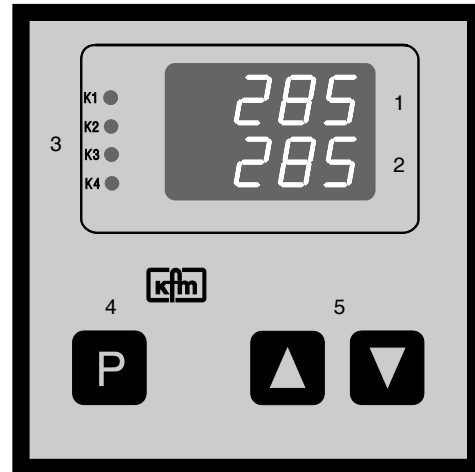

Zulassungen: DIN, BV, DNV, GL

Allgemeines:

KFM 92 ist eine Industrieregler-Baureihe auf Mikrocomputerbasis im Schalttafeleinbau-Format 96 x 96 mm mit einem Leistungsspektrum von bis zu 8 Relaisausgängen, verschiedenen Signal Ein- und Ausgängen sowie einer Vielzahl möglicher Zusatzausstattungen. Auch Kommunikation mit Leitsystemen ist möglich. Alle Relaiskontakte sind als potentialfreie Wechsler ausgeführt. Je nach Ausführung sind externe RC-Kombinationen beiliegend, interne RC-Kombinationen zum wahlweisen Anschluss auf Klemmen geführt (werksseitig auf Schließer gebrückt) oder die Schließerkontakte aller Relais intern fest mit RC-Kombinationen beschaltet. Zum Lieferumfang gehören steckbare Anschlußklemmenblöcke. Das Anzeigedisplay ist doppelt ausgeführt, so daß im Betriebszustand neben dem Istwert wahlweise ein weiterer Wert (Sollwert, weitere Meßeingänge) angezeigt werden kann. Stufenregler und Dreipunkt-Schrittregler mit Zusatzkontakt (z.B. Brennerregler) verfügen serienmäßig über einen 2. Meßeingang.

Ausführungen (je nach Konfiguration):

| | <i>Type</i> |
|--------------------------------------|-------------|
| Anzeiger | 9201. |
| einstufiger Regler | 9210. |
| zweistufiger Regler | 9220. |
| Heiz-Kühl-Regler | 9230. |
| Stellungs/ Nachlauf-Regler | 9240. |
| Zweipunkt-PID-Regler | 9250. |
| Dreipunkt-PID-Regler | 9260. |
| Dreipunkt-Schrittregler | 9270. |
| stetiger Regler | 9280. |
| stetiger Regler mit 2 Stellausgängen | 9281. |
| Sollwertgeber | 9293. |

Meßeingänge:

| | |
|---|---|
| max. 4 Meßeingänge, je nach Ausführung: Pt100 DIN, 0...400°C Pt100 DIN, 0...100°C Thermoelement NiCr-Ni (Typ K)0...1200°C Thermoelement Fe-CuNi (Typ J)0... 900°C Thermoelement PtRh-Pt (Typ S)0...1700°C Widerstandsfernegeber 0...100/1000Ω Einheitssignal 0(4)...20mA, 0(2)...10V Kombieingang Pt100 / Einheitssignal | <i>Typenzusatz</i> ohne (bzw. 0) 1. n. f. p. w. e. q. |
|---|---|

Gerätevarianten:

| | <i>Endnummer</i> |
|--------------------------------------|------------------|
| Grundfunktion | .0 |
| Grundfunktion + 1..2 Zusatzkontakt | .1,.2 |
| Grundfunktion zwei-, drei-, vierfach | .3,.6,.7 |
| Logikausgang | ..L |

Bereiche:

Pt 100: 0...400°C, umschaltbar auf °F,
optional: andere Bereiche,
Einheitssignal: Anzeige einstellbar -999 bis 4000,
Sollwertbereiche per Menü begrenzbare

Funktionserweiterungen:

| | |
|----------------|------|
| Kaskadenregler | 991k |
| Programmregler | 991p |
| Rampensollwert | 991r |
| Stufenregler | 991t |

Anzeigen:

2 vierstellige Anzeigen mit wählbarem Dezimalpunkt,
Feld oben: Istwert, Feld unten: wahlweise weitere Anzeigen, bis zu 8 LED- Anzeigen für Relaisfunktionen.

Zusatzausstattungen:(*)

| | |
|---|--------------|
| zusätzliche Analogeingänge | (99) a. |
| Externsollwert incl. Umschaltung | (99) bwa. |
| Zweitsollwert incl. Umschaltung | (99) bwz. |
| binäre Eingänge für Sonderfunktionen | (99) b.. |
| weitere Zusatzkontakte | (99) f. |
| analoge Signalausgänge | (99) o. |
| serielle Schnittstellen | (99) s. |
| Schnittstellen Profibus, Interbus, andere | (99) sp./si. |

*Siehe auch Listenblätter 99.. !

Im Typenschild ist bei mehreren Zusatzausstattungen 99.." nur einmal aufgeführt, z.B.: 92700-99bwa-ogx-s485

Funktionsanzeige:

Die konfigurierte Funktion und Variante kann auf Tastendruck (*P-Taste* > 5sec) abgelesen werden (nur bei verriegelter Parameterebene).

Meßleistungsüberwachung:

Bei Meßleistungsfehler Anzeige "Err 1...4" und Sicherheits-schaltung aller Ausgänge in wählbarer Funktionsweise.

Ausgänge:

bis zu 8 Relais mit potentialfreiem Wechsler als Stell-ausgänge oder Zusatzkontakte, Schaltleistung: 250V 2A incl. Funkenlöschung (auf Schließerkontakt)
1-2 stetige Ausgänge 0/4...20mA, 0/2...10V (Bürde 500 Ω), als Stell- oder Signalausgang

Einbau: Vor der Montage: Gerät auf äußerlich erkennbare Transportschäden überprüfen
Anschlußspannung anhand des Typenschildes kontrollieren.
Gehäuse von vorn in den DIN- Schalttafelausschnitt schieben und von hinten mit den
zwei mitgelieferten Spannvorrichtungen befestigen.

Elektrischer Anschluß:

- steckbarer Klemmenblock an der Rückseite; Anschluß gemäß Anschlußbild auf dem Gerät
- Leitungen mit einem Drahtquerschnitt von max. 1,5 mm² verwenden.
- Für die *Meß- und Steuerleitungen* **abgeschirmtes Kabel** zur Vermeidung von
Einstreuungen verwenden; Abschirmung einseitig erden.
- Zum Schutz der Relais z.B. bei Kurzschluß die *Ausgangsleitungen extern absichern*.
- Bei Anschluß der Spannungsversorgung Phase und Nulleiter nicht vertauschen.

Inbetriebnahme:

Netzversorgung einschalten. Die Digitalanzeige sowie Kontrolllampen je nach Sollwertstellung,
leuchten nach einigen Sekunden auf. Zeigt sich keine Reaktion: Netzversorgung ausschalten,
Feinsicherung an der Reglerückseite kontrollieren und elektrischen Anschluß überprüfen.
Gewünschten Sollwert einstellen. Sonstige Einstellungen überprüfen.

Wartung: Alle elektronischen Regler des KFM-Programms sind praktisch wartungsfrei. Bei einwandfrei
durchgeführter Montage und Inbetriebnahme, sowie Schutz vor mechanischer Beschädigung
und unzulässigen Einsatzbedingungen ist ein jahrelanger störungsfreier Betrieb zu erwarten.
Bei Störungen sind Eingriffe nur auf außerhalb des Gerätes zugängliche bzw. hierfür
ausdrücklich freigegebene Elemente (Anschlüsse, Schaltbrücken, Sicherungen) zu
beschränken.

*Darüber hinausgehende Eingriffe, vor allem innerhalb des Gerätes, führen zum Erlöschen der
Garantie, erschweren die spätere Überprüfung und Behebung der Störung und können bei
unsachgemäßer Ausführung erhebliche Schäden an der Schaltung verursachen.*

Zur Reparatureinsendung die rückseitigen Stecker mit den angeklebten Zuleitungen
abziehen, Spannvorrichtungen lösen, Regler aus der Schaltschrankfront nehmen.

*Im Interesse einer möglichst schnellen und kostensparenden Reparatur sollten bei der
Einsendung unbedingt die festgestellten Störungen möglichst präzise angegeben werden.*

Fehlermeldungen:

Err 1...6 Fehler an Meßeingang (Nr.)
Meßleitung auf Kurzschluß oder Unterbrechung prüfen
Meßeingang mit Meßwertgeber oder Prüf Widerstand überprüfen

Err 55 Fehler beim Laden der Parameter,
beliebige Taste drücken, Regler startet in Notbetrieb;
Konfiguration der Parameter muß überprüft werden.

Err 50 Hardwarefehler im Programmbereich,

Err 52 Hardwarefehler im Datenbereich,
kein weiterer Betrieb möglich, Gerät zur Reparatur einsenden

Fehlermeldungen bei Selbstoptimierung:

Err 202 Rahmenbedingungen nicht für Selbstoptimierung geeignet;
Parameter manuell einstellen

Err 205 Sollwert für Selbstoptimierung nicht ausreichend oberhalb Istwert;
Istwert weiter absenken und Adaption neu starten

Err 206 Fehler am Meßeingang während der Selbstoptimierung;
Meßeingang überprüfen und Selbstoptimierung neu starten

Betriebszustand:

635

Das *obere Display* zeigt den Istwert (Kanal / Meßeingang 1)

das *untere Display* bleibt leer oder zeigt (je nach Ausführung und Einstellung)

- die zugehörige Maßeinheit (°C, °F, bar, %, ...),
- einen weiteren Istwert, den Sollwert oder die Stellgröße,
- oder einen weiteren Istwert nur bei Druck der **▲** - Taste.

Alternativausführung:

das *obere Display* wird mit der **▲** - Taste auf die einzelnen Istwerte umgeschaltet, das untere Display zeigt jeweils die Nummer des zugehörigen Meßeingangs.

Sollwerteinstellung:

P - Taste *kurz* drücken (*nicht* festhalten)

SP
635

Das *obere Display* zeigt die Kurzbezeichnung

der aufgerufenen Sollwerteinstellung

das *untere Display* zeigt den eingestellten Wert.

Der angezeigte Wert kann nun mit den **▼** (kleiner) und **▲** (größer) -Tasten *verändert* werden.

Eine Sollwert- Veränderung ist *sofort*, ohne weitere Bedienschritte, wirksam.

Beschleunigungseffekt der 'Pfeil'- Tasten:

längeres Drücken bewirkt *schnellere* Veränderung.

zurück in den Betriebszustand:

P - Taste *kurz* drücken (oder automatisch nach >30 sec)

optional:

P - Taste jeweils nochmals *kurz* drücken:

SP Sollwerte weiterer Regelkreise (=Nr.) /

SP* weitere Sollwerte des Regelkreises / SPE Externsollwert (nur Anzeige);

blinkende Bezeichnung signalisiert bei diesen Ausführungen:

Wert ist gegenwärtig *nicht* geschaltet.

Handleitfunktion: (nur je nach Type vorhanden)

▼ -Taste festhalten, dazu **▲** - Taste drücken, dann beide loslassen.

(Option: Ein- und Ausschaltung mit Extrataste **Ⓜ**)

(Bei mehrkanaligen Reglern nun zunächst Auswahl der Kanalnummer CH..

mit den Tasten **▼**...**▲**. und weiter mit **P** -Taste, danach:)

635
H

Das *untere Display* zeigt "H **", dazu, falls vorhanden, die Stellgröße.

Das obere Display zeigt weiterhin den Istwert. Die Regelfunktion ist abgeschaltet.

Mit den Tasten **▼**...**▲**. ist jetzt eine Handsteuerung möglich

zurück in den Betriebszustand: *nur* mit **P** -Taste (bzw. **Ⓜ**),

aus dem Handbetrieb *keine* automatische Rückschaltung!

optional: Start der Selbstoptimierung (siehe Kapitel Optimierung):

in der Handleitfunktion **P** -Taste >5 sec ;

das untere Display springt auf Anzeige "-Ad".

Abbruch: nochmals **P** -Taste >5 sec

Zugang aus der Betriebsebene.

Zunächst **entriegeln**:

Schalter an der Geräterückwand auf "**U**"= unlocked stellen
(Nach den Einstellungen wieder verriegeln: Schalter auf "**L**"= locked).



Nach dem Aufruf (siehe Anweisung je Ebene) wird die erste Einstellung angezeigt und kann verändert werden.



Bei **nicht** entriegeltem Schalter ist ein Aufruf **nicht** möglich, stattdessen zeigt das Display die Kurzbezeichnung der konfigurierten Reglerart.

Bestätigen der Eingabe und/oder **weiter** zum nächsten Parameter:
jeweils: **P** -Taste *kurz* drücken

Einstellungen im einzelnen:

(nur je nach Ausführung und Type vorhanden):

Ebene 1:

Aufruf: **P** -Taste drücken und >5 sec festhalten, nach Reagieren der Anzeige loslassen.

Werkseinstellung: Notizen:

| | | | |
|--------------|--|------------------------|-----|
| CH | (nur) bei mehrkanaligen Reglern: Wahl des gewünschten Kanals (Nr.) | | |
| *P | Proportionalbereich Xp (%) (näheres siehe "Optimierung") | 25,0 | ___ |
| *I | Nachstellzeit Tn (min) (näheres siehe "Optimierung") | 7,0 | ___ |
| *d | Vorhaltzeit Tv (min) (näheres siehe "Optimierung") | 0,2 | ___ |
| *Sh | Ansprechempfindlichkeit ("Totzone") Xsh (%) | 0,1 | ___ |
| *SA.. | Sollwert- Abstand (absolut) für mitlaufenden Schaltkontakt Nr.. | 5,0* | ___ |
| SP.. | unabhängiger Sollwert für Schaltkontakt Nr.. | 0,0 | ___ |
| *Sd.. | Hysterese (Schaltdifferenz ein/aus) für Schaltkontakt Nr.. | 3,0 | ___ |
| | | (*..201,701/SA3 :10,0) | |

zurück in den Betriebszustand:

P -Taste *kurz drücken* (oder automatisch nach >30 sec)

Ebene 2:

Aufruf: **P** -Taste drücken *und festhalten*, dazu **V** - Taste drücken und festhalten, beide Tasten >5 sec festhalten, nach Reagieren der Anzeige loslassen.

| | | | |
|------------------|--|-----|-----|
| Unit | Umschaltung der Anzeigeeinheit (°C / °F) | C | ___ |
| *bLo/*bHI | (nur) bei Eingang Spannung / Strom: Anzeigebereichs- Anfang / Ende | # | ___ |
| *ELo/*EHI | (nur) bei Externsollwert: Sollwertbereichs- Anfang / Ende | # | ___ |
| *SLo/*SHI | (nur) bei Informationssignalausgang: Bereichs-Anfang / Ende | # | ___ |
| nSt | Anzahl der Nachkommastellen der Anzeige (0 / 1 / 2, je nach Bereich) | 0 | ___ |
| *Lo / *HI | Sollwert- Einstellbereich, Unter- / Obergrenze (°C /°F bzw. Wert) | # | ___ |
| dSPL | Anzeige unteres Display (AUS / SP / Y / IST.. / °C / °F / bar / %) | AUS | ___ |
| | (SP= Sollwert, Y= Stellgröße, Ist * = Istwert Kanal / Meßeingang *) oder Maßeinheit zu oberem Display (°C / °F / bar / %) | | |

zurück in den Betriebszustand:

P -Taste *kurz drücken* (oder automatisch nach >30 sec)

* = Kennzahl bei mehreren Meßeingängen oder Regelkreisen. # = entspr. Bereich

1. Manuelle Optimierung

Eine optimale Anpassung der Regelparameter (P,I,D) bewirkt, daß eine auftretende Abweichung so schnell, so schwingungsfrei und so genau, wie mit den gegebenen Betriebsbedingungen möglich ist, ausgeregelt wird.

Diese Einstellungen erfordern im Normalfall entsprechende Fachkenntnisse und Erfahrung. Die nachfolgenden allgemeinen Informationen können somit keine allein ausreichende Anleitung, sondern nur eine Orientierungshilfe sein:

P = Proportionalverhalten Xp (%):

kleinerer Wert = längere Impulse, empfindlichere Reaktion,

größerer Wert = kürzere Impulse, trägere Reaktion.

Beispiele: - Pendeln der Temperatur ohne anfängliche deutliche Überschwingung: Xp zu klein;
- nach anfänglicher Überschreitung wird der Sollwert nur träge erreicht: Xp zu groß.

I = Nachstellzeit Tn (min):

kleinerer Wert = kürzere Impulspausen, schnelleres Ausregeln,

größerer Wert = längere Impulspausen, langsames Ausregeln.

Beispiele: - bei tragem Erreichen des Sollwerts ohne Überschwingungen: Tn zu groß;
- bei starkem ersten, dann abklingenden Überschwingen: Tn zu klein.

D = Vorhaltzeit Tv (min):

Verstärkung der Regler-Reaktion bei schnellen Ist- oder Sollwertänderungen (nur bedarfsweise). Größerer Wert bewirkt größere Verstärkung

2. Selbstoptimierung (optional)

Die Selbstoptimierung ist ein automatisches Verfahren zur Ermittlung und selbsttätigen Einstellung der optimalen Regelparameter Xp, Tn und Tv.

Bedienung, soweit im Lieferumfang enthalten:


(Parameter-Verriegelungsschalter an der Reglerückwand muß entriegelt sein: U = unlocked.)

Startvoraussetzungen prüfen:

Istwert mindestens 20% unterhalb des eingestellten Sollwerts, (z.B. Aufheizphase), sonst zunächst: Istwert mit Handleitfunktion (Stellgliedposition) entsprechend absenken (schnelle Strecken) oder Sollwert, sofern zulässig, entsprechend erhöhen (schnelleres Verfahren bei langsamen Strecken)

Handleitebene aufrufen:  - Taste, dazu  - Taste drücken (bzw. separate Taste ).

Stellgröße kontrollieren: darf nicht über 85% sein; gegebenenfalls reduzieren

Selbstoptimierung starten: In der Handleitebene  -Taste länger als 5 sec. festhalten.


Anzeige im unteren Display während des Ablaufs: "-Ad-", das obere Display zeigt weiter ständig den aktuellen Istwert.

Programmablauf: Das Adaptionprogramm wartet zunächst, bis sich der Istwert auf der Basis der gegebenen Stellgröße stabilisiert hat (Istwertänderung < 0,1% / min), und erhöht dann das Ausgangssignal um 10%, bzw.gibt bei Dreipunkt- Schritztregler- Betrieb einen Stellimpuls von 10% der eingegebenen Stellzeit. Aus der Sprungantwort der Regelstrecke werden die optimalen Parameter errechnet.

abbrechen:  -Taste > 5 sec. betätigen = Rückkehr in die Handleitebene.

Nach erfolgreichem Abschluß des Verfahrens erfolgt **automatisch** Rücksprung in den Betriebszustand.

Adaption erfolglos (Fehlercode wird angezeigt, siehe Kapitel Fehlermeldungen):

 -Taste erneut betätigen: Rückkehr in die Handleitebene, angezeigten Fehler beseitigen

Adaption erneut starten:  -Taste > 5 sec.

oder zurück in den Betriebszustand:  -Taste kurz

Zugang: aus der Betriebsebene

zunächst **entriegeln**: Schalter an der Geräterückwand auf "U" = unlocked
Bei **nicht entriegeltem Schalter ist eine Konfiguration nicht möglich**.
(Nach den Einstellungen wieder verriegeln: Schalter auf "L" = locked)

P -Taste drücken und festhalten, dazu **A** - Taste drücken,
beide Tasten >5 sec festhalten, nach Reagieren der Anzeige loslassen:



Codezahl (Passwort) eingeben **▼**...**▲** (1...9999), Werkseinstellung: 1
weiter zur nächsten Eingabe jeweils: **P** -Taste kurz drücken



alternativ: **P** - Taste nach Code- Eingabe länger als 10 sec festhalten:
Einstellmöglichkeit einer anderen Codezahl (Option).



Funktionswahl (*soweit vorhanden*): Die nun angezeigte Kennziffer der
konfigurierten Regelfunktion kann mit der **A** -Taste verändert werden.
(Beispiel Typ 930K31: Auswahlmöglichkeiten (92..) 200, 201, 700, 701)

zurück in den Betriebszustand: **P** -Taste kurz drücken
oder:

weiter zu den folgenden Einstellungen: **P** -Taste drücken und > 5 sec festhalten:
*Hinweis: bei Weiterschaltung nach geänderter Funktion blinkt die Anzeige zunächst
einige Sekunden lang, erst danach erfolgt die gewünschte Um- oder Rückschaltung*



Die Konfigurationen werden, soweit je nach Ausführung und Type vorhanden,
nacheinander angezeigt, und können dann mit den Tasten **▼**...**▲** verändert werden:
weiter zur nächsten Eingabe: jeweils **P** -Taste kurz drücken.

Werkseinstellung Notizen

| | | | |
|---------------|--|--------------------------|-----|
| Ist* | Korrekturwert zur Veränderung der Regleranzeige (+ / -) | 0.0 | ___ |
| EinG | Meßeingangstyp: Pt100 / Einheitssignal: "rtd / IU" | rtd | ___ |
| Ain* | Eingangstyp für Eingang Nr.*: "rtd / 0/ 4- 20mA / 0/ 2...10V" (unterschiedlichen Klemmenanschluß I / U beachten!) | 4...20 mA (91...rtd) | ___ |
| Filt | Digitaler Eingangsfiter zur Dämpfung von gestörten Eingangssignalen "0...99" (%) (kein Filter: 0 eingeben) | 92 % | ___ |
| SP 2/E | Wirkungsart Zweitsollwert/ Externsollwert: "Add/ Sub/ AbS" (addierend/ subtrahierend/ Absolutwert) | AbS | ___ |
| *Y' ' | Stellzeit des angesteuerten Antriebs "6...600" (sec.) | 60 sec. | ___ |
| *cy' ' | Schaltfrequenz bei Zweipunktreglern: "2...120" (sec.) | 20 sec. | ___ |
| *out | Stellausgangssignal "0...20 / 4...20" (mA) / 0...10 / 2...10 (V)" | 4...20 mA | ___ |
| *out | Stellausgangskennlinie: direkt / invers "di / in" (bei 2 Ausgängen: "in in / in di / di in / di di") | in inin | ___ |
| *td | bei 2 Ausgängen: Totband zwischen Ausgang 1 und 2 "0...10%" | 0 | ___ |
| *AP | Arbeitspunkt Ausgangssignal (-100...+100) | 50 | ___ |
| FG A/E | Automatischer Abgleich bei Ferngebereingang (siehe Zusatzblatt 99ar) | | ___ |
| Sou* | Zuordnung Informationsausgangssignal(e)* (Ist-/Sollwert, Stellgröße ..) Ist1 | | ___ |
| Sou* | Art Informationsausgangssignal(e)* "0..20/4..20(mA)/0..10/2..10(V)" (* Sout= Signal 1; Sou2 = Signal 2) | 4...20 mA | ___ |
| *Y_S | Verhalten des Stellausgangs bei Meßleitungsfehler: Relaisstellung: "rel1 / rel2 / AUS" stetiger Ausgang: "0...100" (%) | rel2(70.),rel1(20.) 0 | ___ |
| reL.. | Einstellung zusätzlicher Schaltkontakte: Funktionsart erster Zusatzkontakt (Relais Nr..) | SoA(701), StA(201) | ___ |
| | Funktionsart zweiter Zusatzkontakt (Relais Nr..) | Su A | ___ |
| | dem Zusatzkontakt zugeordneter Meßeingang / Regelkreis | CH 1 | ___ |
| | Zusatzk.- Relaisstellung bei Meßleitungsfehler "SiE/SiA"(ein/aus) | Si A | ___ |
| Adr | bei Schnittstellenausstattung: Busadresse (Ziffer) | 5 | ___ |

zurück in den Betriebszustand: *nochmals* **P** -Taste kurz drücken

* = Kennzahl bei mehreren Meßeingängen oder Regelkreisen.

Funktionsart- Wahlmöglichkeiten (je nach Ausführung)
 Einstellung siehe Konfigurationsebene unter "reL.."

Funktionsarten als mitlaufender Kontakt :

| | | |
|-------------|--|--|
| LC A | Abschaltkontakt beiderseits d. Sollwertes (Limitcomparator) Relais fällt bei zunehmender Regelabweichung ab (Aus) | |
| LC E | Einschaltkontakt beiderseits d. Sollwertes (Limitcomparator) Relais zieht bei zunehmender Regelabweichung an (Ein) | |
| Su A | Abschaltkontakt unterhalb des Sollwertes Relais fällt bei fallendem Istwert ab (Aus) | |
| Su E | Einschaltkontakt unterhalb des Sollwertes Relais zieht bei fallendem Istwert an (Ein) | |
| So A | Abschaltkontakt oberhalb des Sollwertes Relais fällt bei steigendem Istwert ab (Aus) | |
| So E | Einschaltkontakt oberhalb des Sollwertes Relais zieht b. steigendem Istwert an (Ein) | |
| St A | Heizstufe unterhalb des Sollwertes Relais fällt bei steigendem Istwert ab (Aus) | |

Funktionsarten als unabhängiger Kontakt :

| | | |
|-------------|---|--|
| US A | Relais fällt bei steigendem Istwert ab (Aus) | |
| US E | Relais zieht bei steigendem Istwert an (Ein) | |

SP (Sollwert)
Istwert

SP (Schaltpunkt)
Istwert

199f_9020810618

Servicefunktion:

Ein/Aus Relais ist dauernd **ein-** bzw. **aus**geschaltet

Sonderfunktion:

SF6 wie SoA, jedoch Schaltpunkt auf dem Sollwert, Regelausgang um SA. unterhalb

Nach Bestätigung der Auswahl (P - Taste) folgen jeweils unter "reL.."weitere Einstellungen (je nach Ausf.):

Ist./ Y zugeordnete Größe: Istwert Nr... oder Y (Stellsignal)

CH./SP. (nur) bei mitlaufenden Kontakten: zugeordneter Regelkreis / Kanal (Nr.)
 oder zugeordneter Sollwert (1SP., rSP, SP.1, ..)
 bei unabhängigen Kontakten: Zuordnung Parametereingabe (Kanal Nr...)

SI E Relais- "Sicherheits"-Verhalten bei Meßleitungsfehler: Relais **ein**

SI A Relais- "Sicherheits"-Verhalten bei Meßleitungsfehler: Relais **aus**


Kennwerte (je nach Type u. Ausführung vorhanden):

Einstellung in Parameter-Ebene, per Schalter verriegelbar. Auf Wunsch werksseitig voreingestellt.
 Proportionalbereich Xp: 0,1...999,9 %
 Nachstellzeit Tn: 0,0...999,9 min
 Vorhaltezeit Tv: 0,0...99,9 min
 Ansprechempfindlichkeit Xsh: 0,1...1,0 %
 Motorlaufzeit Tm: 6...600 sec
 Schaltfrequenz cy: 2...120 sec
 Kennlinienumschaltung: direkt / invers
 Schaltpunktabstand SA (Zus.kontakte): 0..100,0 K
 Schaltdifferenz Sd: 0,1...100,0 K




Funktion der Zusatzkontakte:

als Schaltabstand oberhalb und unterhalb des Sollwerts oder unabhängig mit eigener Sollwertstellung u. Meßeingangswahl, Schaltart konfigurierbar

Einbaumaße:

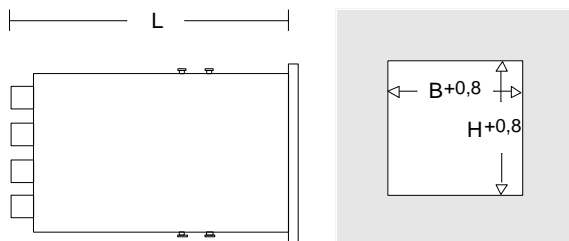

Form 96x96: L=150mm, B=92mm, H=92mm
 Form 72x144: L=170mm, B=68mm, H=139mm

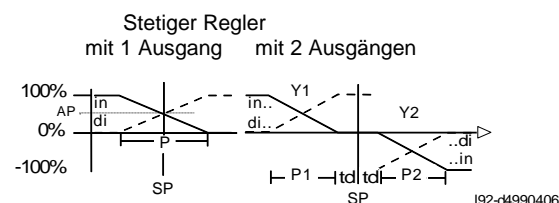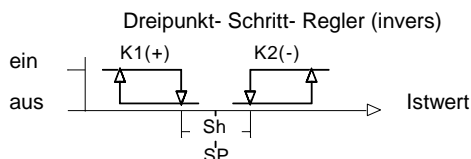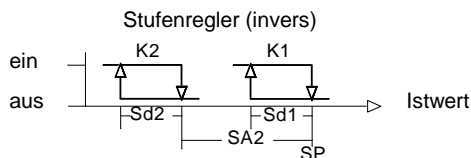

Sonstige Betriebsdaten:

Gehäuse: für Schalttafeleinbau, 96x96mm (Typen 92..., 93...) oder 72x144mm (Typen 94..)
 Netzanschluß: 100-250VAC, 24VAC/DC (ca. 14 VA)
 Schutzart gem. DIN EN60529:IP54 bzw IP65 (Flachdichtung + 4 Befestigungselemente), Klemmen IP20
 Zulässige Umgebungstemperatur: 0...60°C
 Nenntemperatur: 20°C
 Klimafestigkeit: Rel. Feuchte <= 75 % im Jahresmittel ohne Betauung, KWF nach EN 60 529
 Störemission/-festigkeit: Gemäß EN 61326

Anschlußbild: Maßgebend für die jeweils gelieferte Ausführung ist das Anschlußbild auf dem Gerät

| Analog-, Meßeingänge | Binäreingänge | Anal., Logikausg. | Netzspg., Relaisausg. |
|--|---|--|---|
| a99 +18V 1 I ai1 2 U (-) 3 I ai2 4 U (-) 5 I ai3 6 U (-) 7 I ai4 8 U (-) 9 I 10 U (-) 11 U (-) 12 U (-) 13 I 14 U SPE* 15 (-) | 19 Bin.1 20 21 Bin.2 22 23 Bin.3 24 25 Bin.4 26 alternativ: b99 (+) 24VDC b0 (-) 0V b1 Bin.1 b2 Bin.2 b3 Bin.3 b4 Bin.4 | 35 (+) 0/24V 36 (-) Logikausg.1 37 (+) 0/24V 38 (-) Logikausg.2 39 (+) 0/4..20mA 40 (-) Y1 41 (+) 0/4..20mA 42 (-) Y2 43 (+) 0/4..20mA 44 (-) Sout 1 45 (+) 0/4..20mA 46 (-) Sout 2 | 27 L+ Sicherung: (100..250V/ 24V-Type:T0,5 A int.) 28 L- (115V-Type:T0,2 A ext. zugäng.) 29 ⚡ (230V-Type:T0,1 A ext. zugäng.) 50 51 K1 ** 52 53 K2 ** 54 55 K3 ** 56 57 K4 ** 58 59 60 61 |
| Service Schnittstelle KFM 2.0 | | | 62 63 K5 ** 64 65 K6 ** 66 67 K7 ** 68 69 K8 ** 70 71 K9 ** 72 73 74 75 76 |

**= Je nach Ausführung sind externe RC- Kombinationen beiliegend oder interne RC- Kombinationen optional auf Klemme geführt, siehe unten.

Anschlüsse, Beispiele jeweils für Eingang 1 bzw. Ausgang 1:

